

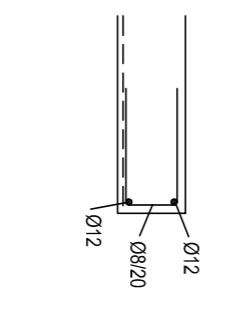


OPOMBA: zidovi morajo biti povezani z napeljnicami in vodovarnimi AB vezmi.

Prosti robovi plošče morajo biti zaključeni z U stienami.

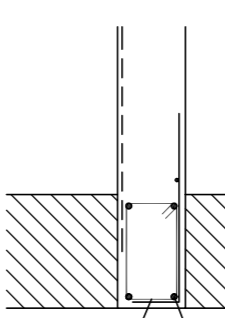

Razrez armaturnih mrež

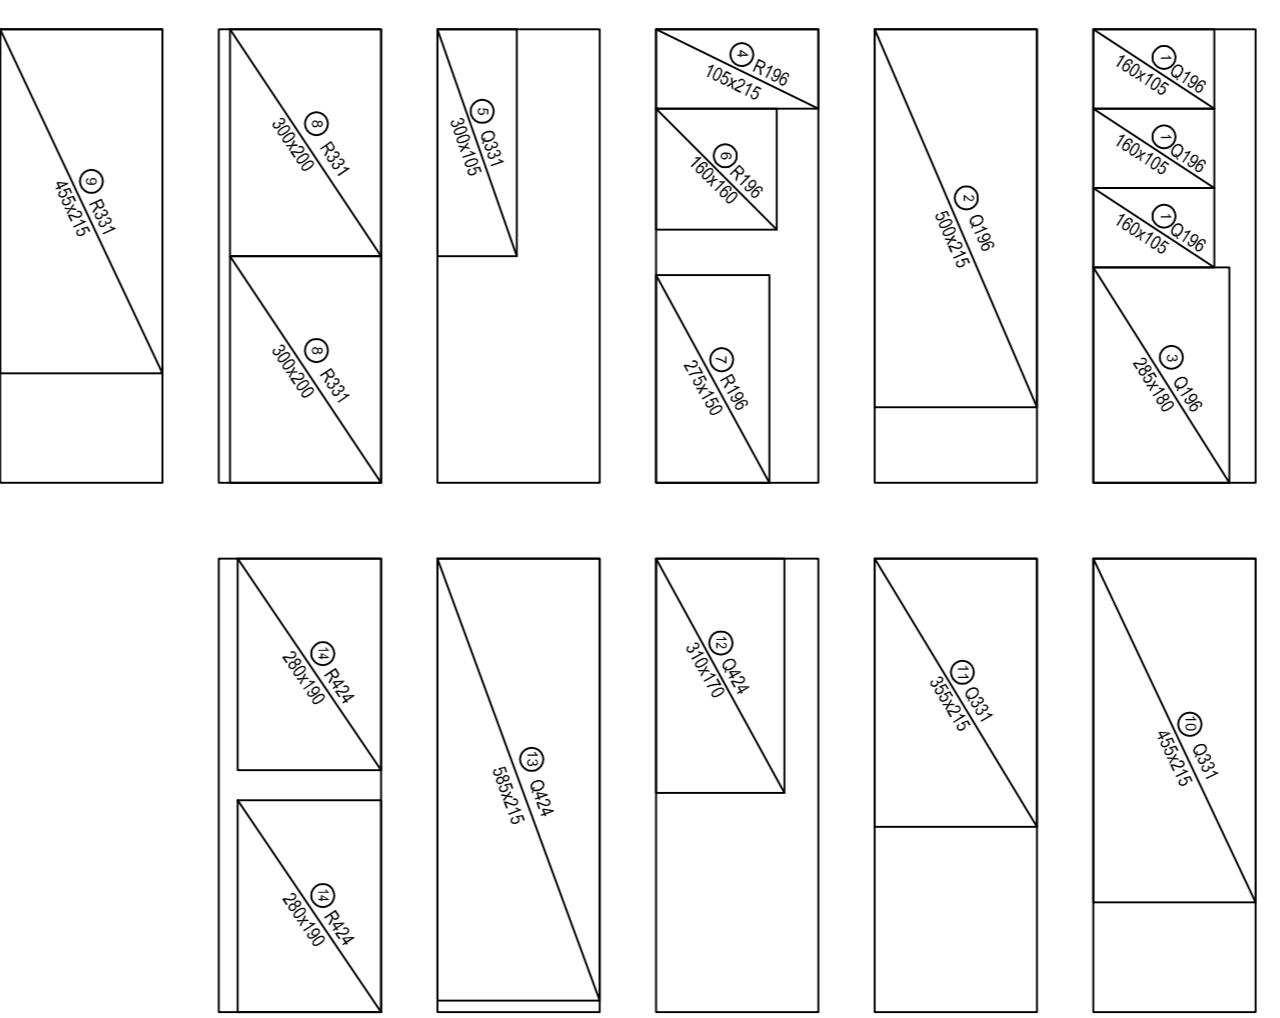

PROJEKTANT	IZVEDENJE
ANALIZA NOSILNE KONSTRUKCIJE VEČ-ETAZNE ZIDANE STAVBE V NOVI GORICI	ARMATURNI NAČRT MEDETAŽNE PLOŠČE - ZGORNJA ARMATURA
ZAVRŠILKA	BARBARA KRAJČIČ
PROJEKTIRANJE	SEPTEMBER 2016
PROJEKTIRANJE	1:100
PROJEKTIRANJE	SI - IZV. PRILOGA A-2